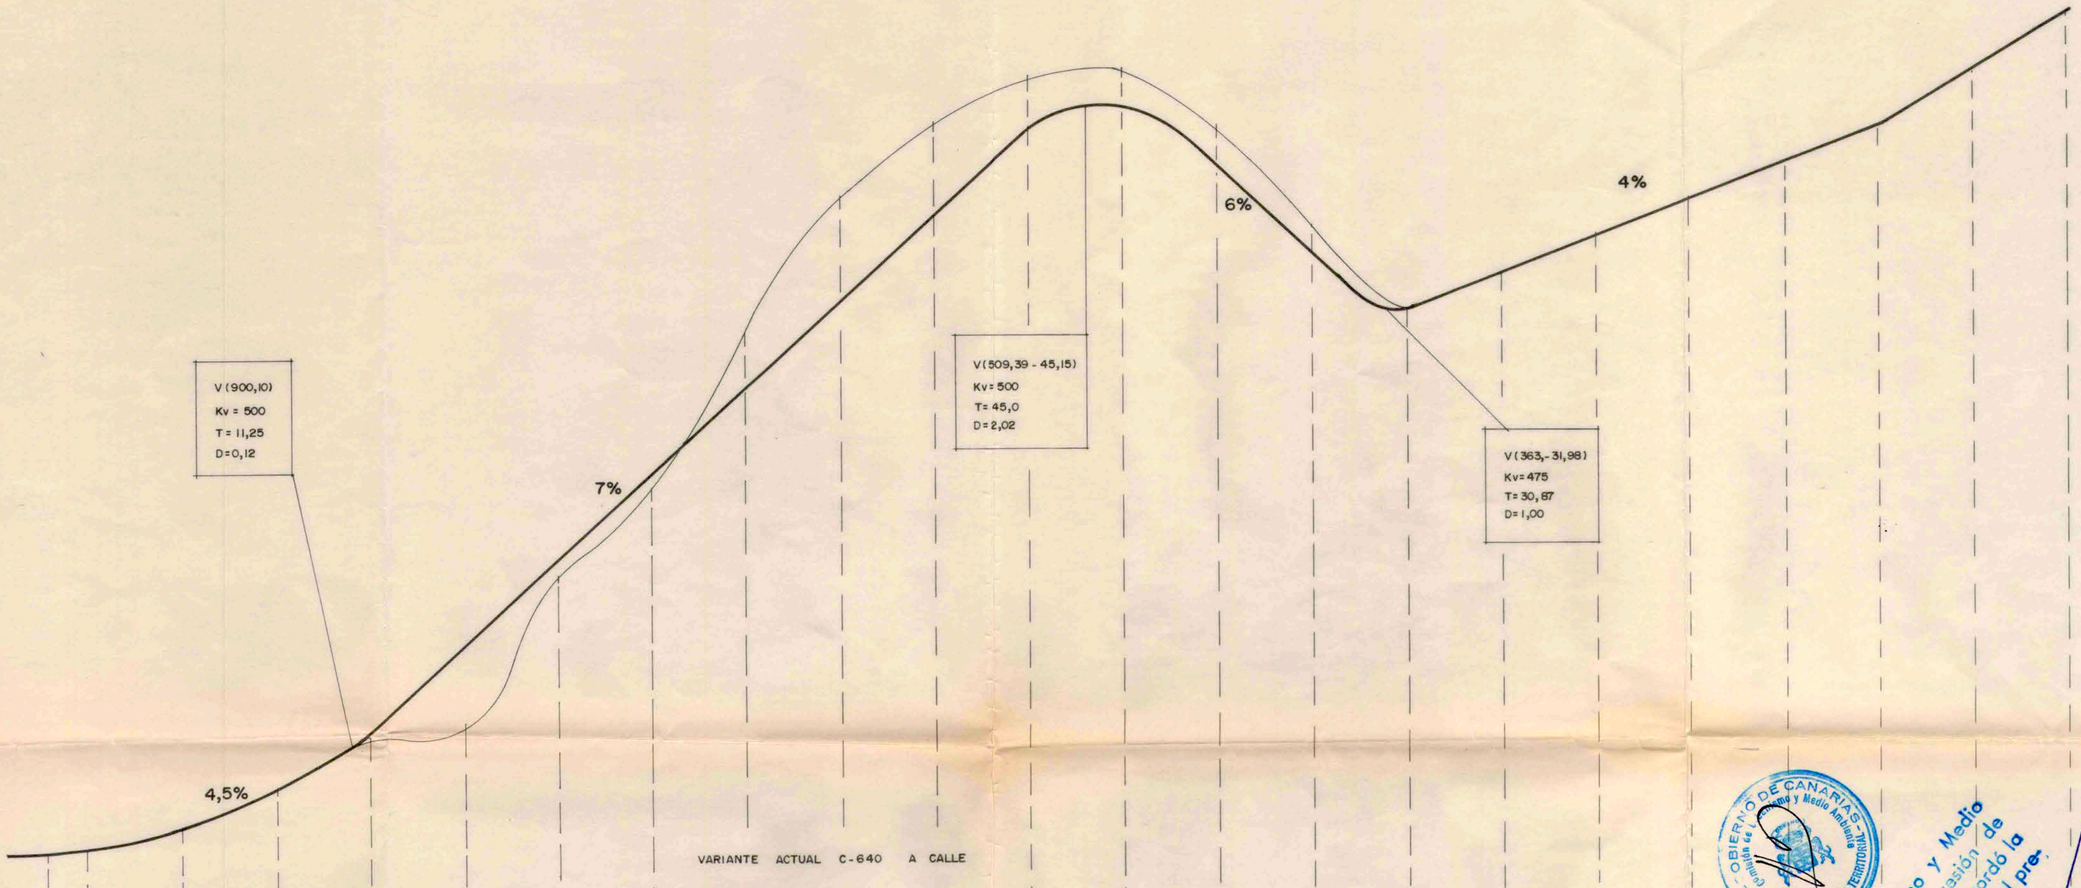
V (900,10)
Kv = 500
T = 11,25
D=0,12
V(509,39 - 45,15)
Kv= 500
T= 45,0
D= 2,02
V(363,- 31,98)
Kv=475
T= 30,87
D= 1,00
4,5%
7%
6%
4%
VARIANTE ACTUAL C-640 A CALLE

| | | |